

第1章 立会調査の概要

2015年度は、蔵本地区（庄・蔵本遺跡）4件、南常三島地区（常三島遺跡）3件、新蔵地区（新蔵遺跡）1件、計8件の立会調査を実施した。調査地点と概要は図1～11、表1に示した通りである。

（端野晋平）

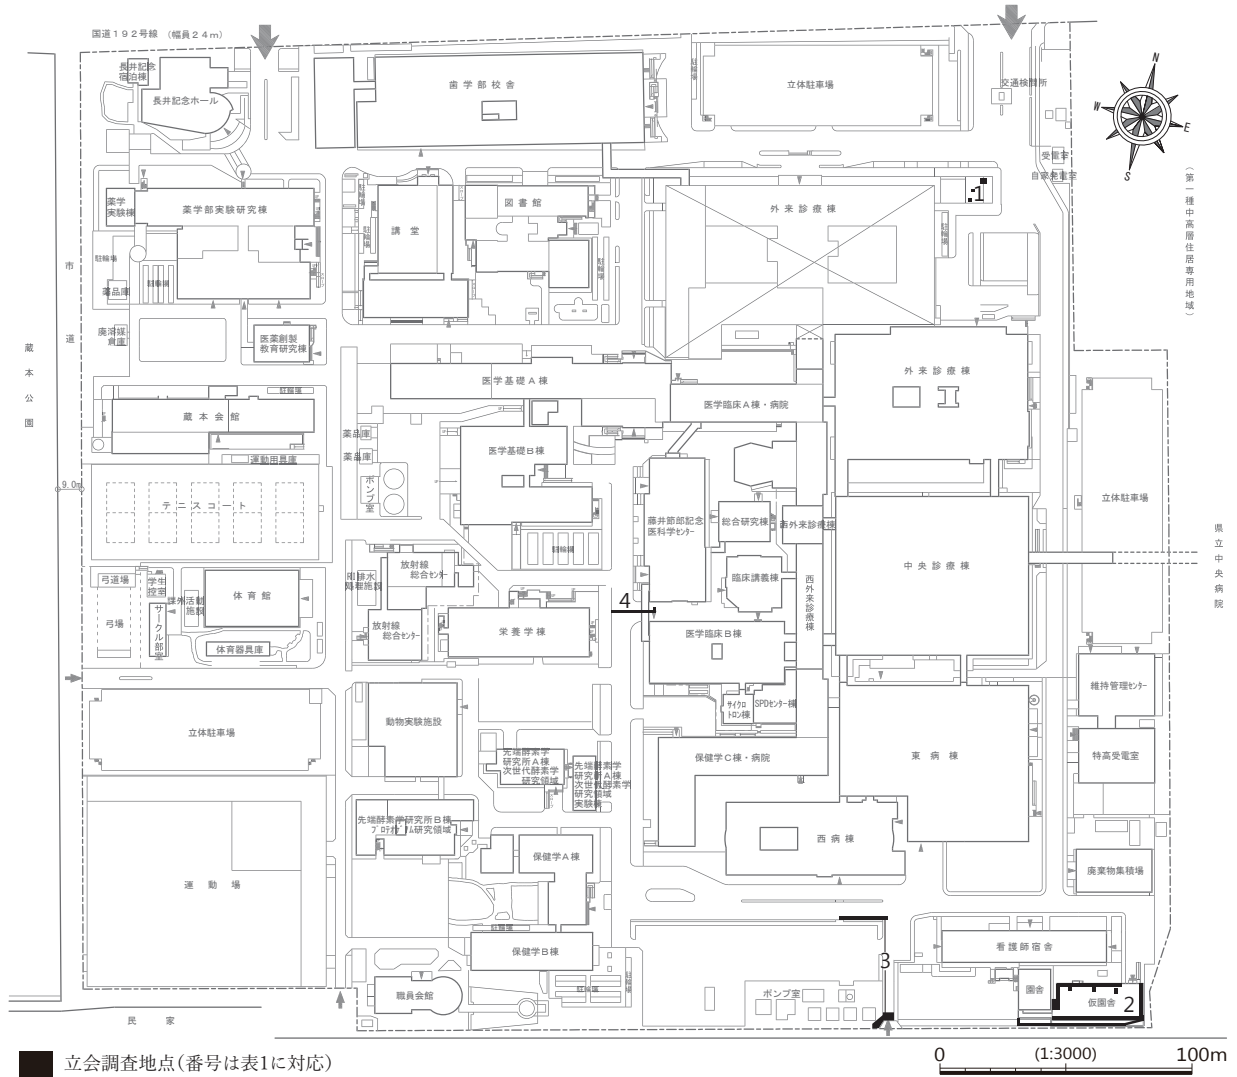


図1 2015年度蔵本地区立会調査地点

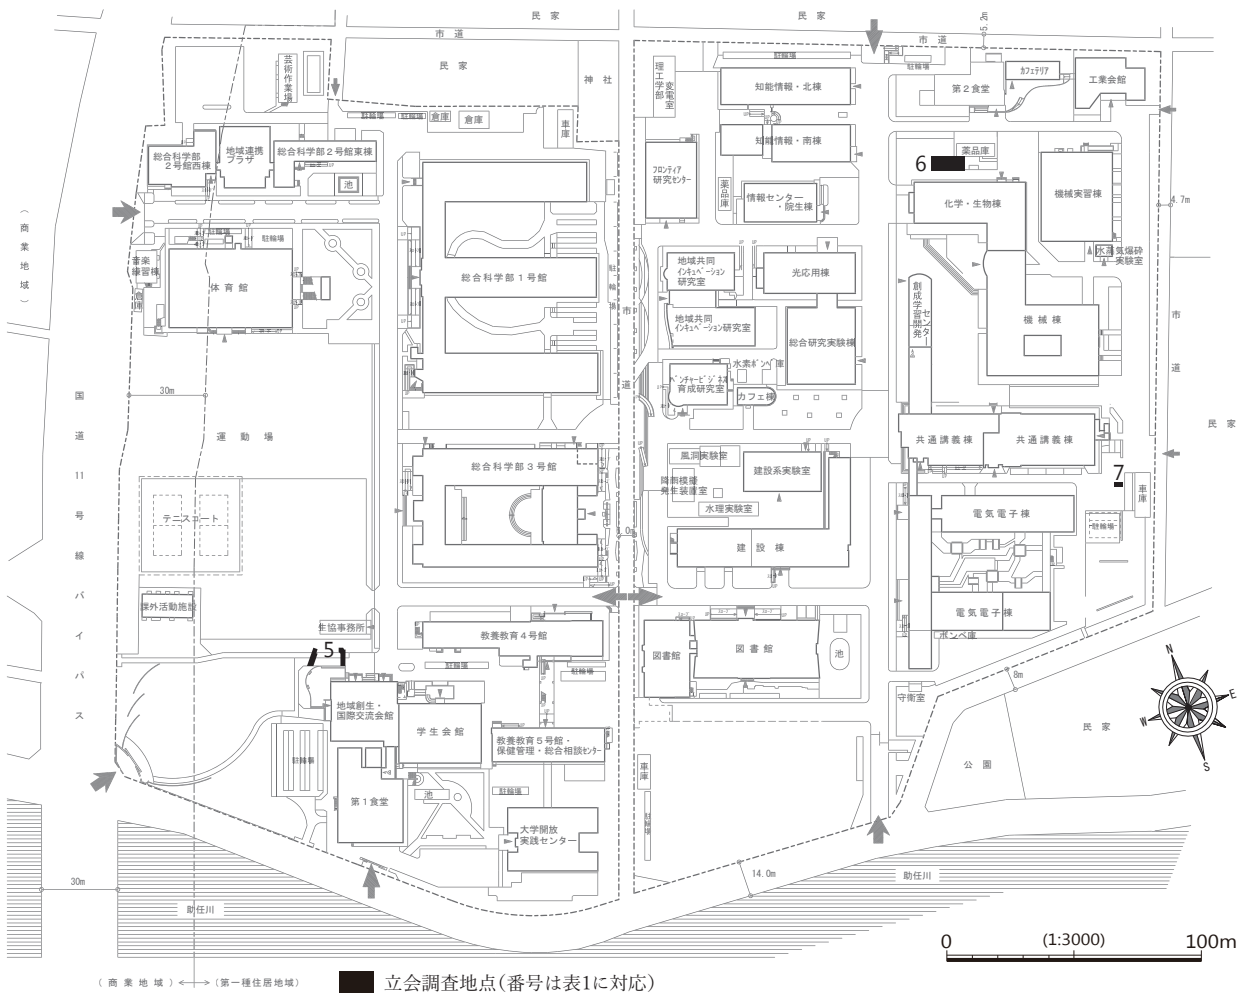


図2 2015年度南常三島地区立会調査地点

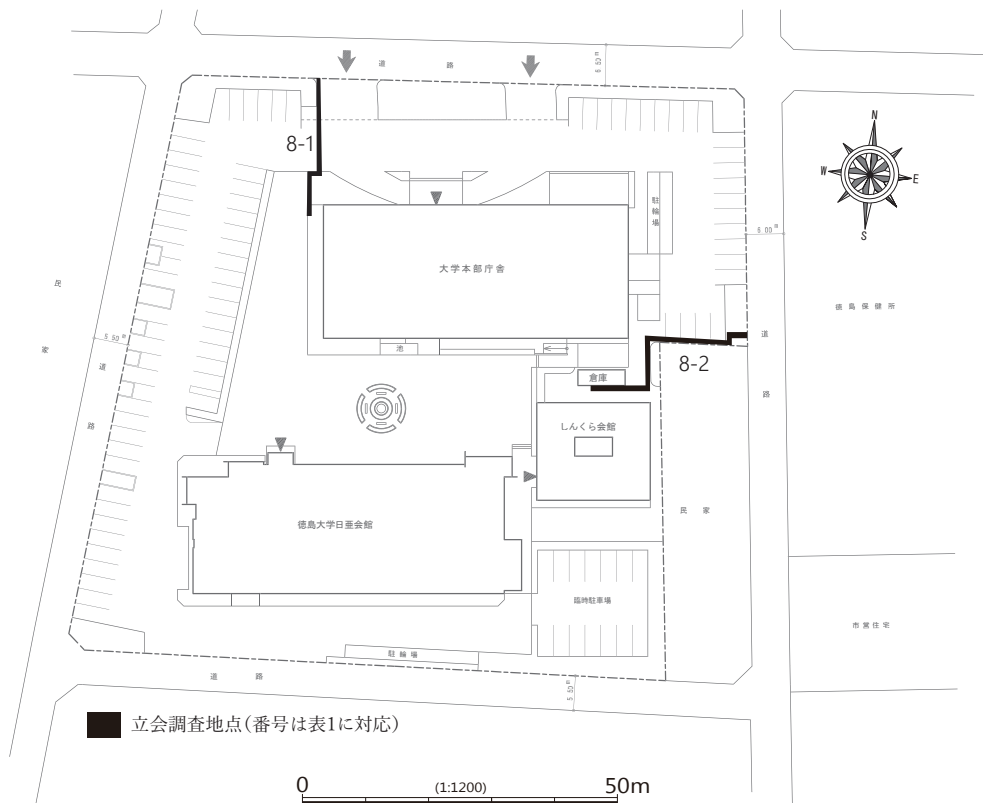


図3 2015年度新蔵地区立会調査地点

表1 2015年度立会調査地点一覧

地区	番号	工事名称	工事詳細	調査期間	掘削深度 (GL-m)	掘削面積 (㎡)	造成土厚 (m)	内容	遺物	
蔵本	1	外来診療棟新営その他工事：樹木撤去		15/7/25	0.3~0.6	10.55	—	造成土	—	
	2	あゆみ保育園仮園舎新営：建物基礎・雨水管工事		15/10/15・17	0.4~1.1	202.2	0.6~0.75	近世層？、近代層、近代建物基礎	弥生土器片？、打製石庖丁未成品？、近世陶磁器？、近代煉瓦	
	3	基幹・環境整備（排水設備等改修）工事		15/10/31・11/7	1.0~1.7	32.2	—	既設内	—	
	4	旧外来診療棟とりこわしに伴う支障移設電気設備工事		16/1/11	1.0	5.6	0.7~1.0	造成土以下に暗オリーブ褐色シルト・黄色／灰色シルト質細砂	瓦片、近代硬質陶器	
南常三島	5	外灯移設工事		15/12/22・23	0.4~2.0	17.8	0.70	造成土、近代、近世？	瓦片	
	6	RI排水処理施設とりこわし		16/2/16	1.8	65	—	既設内	—	
	7	囲障改修に伴う基礎取設		16/2/16	0.5	0.5	—	造成土	—	
新蔵	8	ガス管理設工事	1	本部庁舎側	15/3/5	0.4~0.7	9	0.70	造成土	—
			2	しんくら会館側	15/3/10・25	0.3~1.3	10.1	0.80	近世の石組み溝？	—



図4 (蔵本) 外来診療棟新営その他工事



図5 (蔵本) あゆみ保育園仮園舎新営



図6 (蔵本) 基幹・環境整備（排水設備等改修）工事



図7 (蔵本) 旧外来診療棟とりこわしに伴う支障移設電気設備工事



図 8 (南常三島) 外灯移設工事

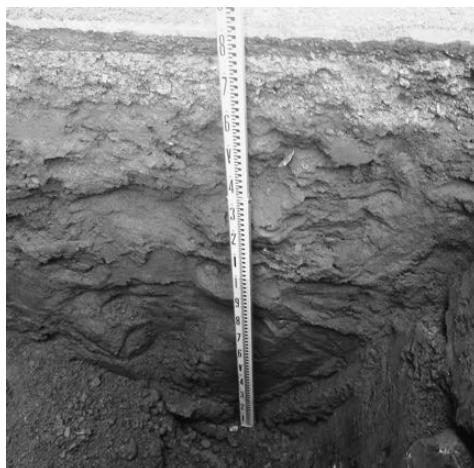


図 9 (南常三島) RI 排水処理施設とりこわし



図 10 (南常三島) 囲障改修に伴う基礎取設



図 11 (新蔵) ガス管埋設工事